

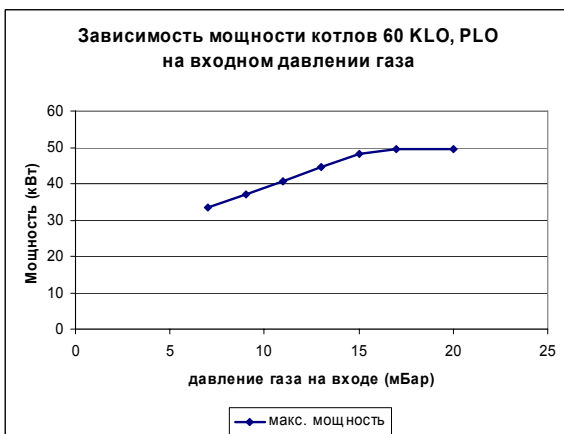
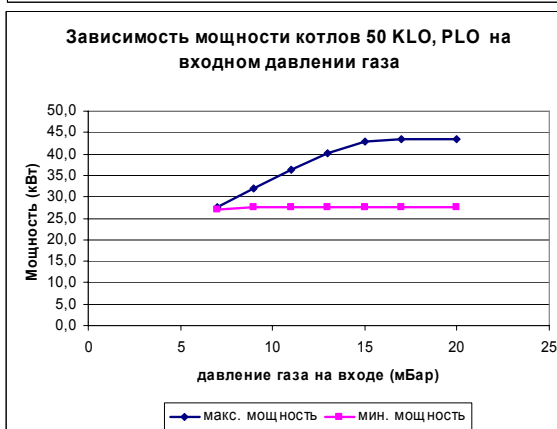
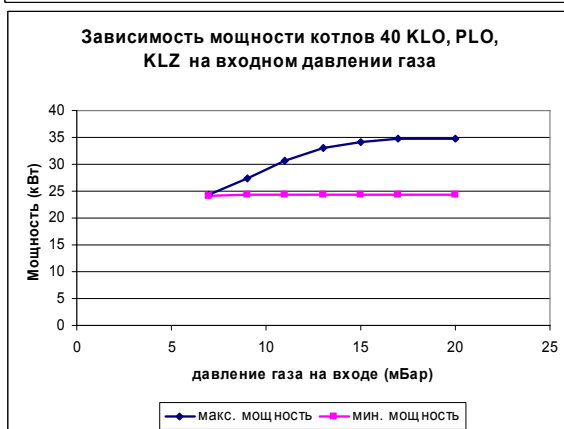


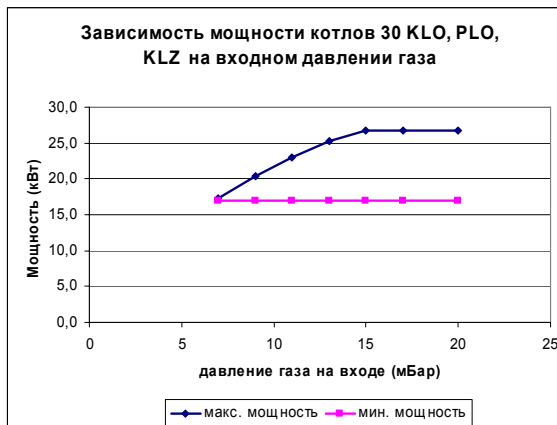

Выдержка из протокола испытаний, проведенных лабораторией №2 арена испытательных станций Худцова 56В, 621 00 Брно, Чехия, по заказу фирмы Protherm s.r.o. 01.01.04.

Зависимости мощности котлов от давления газа следующих серий:

**Медведь тип KLO, PLO, KLZ**

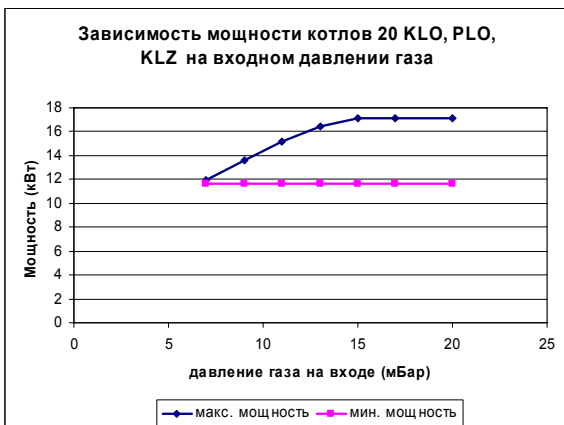

Начальник технического отдела

Ярослав Регуш